

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 동 령	대기환경기사	09202011993T	측정자
김 태 우	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	10월 30일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm³)	초과여부
	1	부지경계선	0.006	미만
	2	부지경계선	0.004	미만
	3	부지경계선	0.003	미만
	4	부지경계선	0.003	미만
	5	작업장주변 실외	0.005	미만
	6	작업장주변 실외	0.004	미만
	7	거주자 주거지역	0.004	미만
	8	위생설비 입구	0.003	미만
	9	폐기물 반출구	0.005	미만
	10	폐기물 반출구	0.003	미만
	11	음압기 배출구	0.004	미만
	12	거주자 주거지역	0.003	미만
		공시료	0	0

측정 지점 위치(도식도)



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 동 령	대기환경기사	09202011993T	측정자
김 태 우	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	10월 31일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/㎤)	초과여부
	1	부지경계선	0.003	미만
	2	부지경계선	0.003	미만
	3	부지경계선	0.005	미만
	4	부지경계선	0.004	미만
	5	작업장주변 실외	0.006	미만
	6	작업장주변 실외	0.004	미만
	7	작업장주변 실외	0.003	미만
	8	거주자 주거지역	0.002	미만
	9	위생설비 입구	0.003	미만
	10	위생설비 입구	0.003	미만
	11	음압기 배출구	0.002	미만
	12	음압기 배출구	0.005	미만
	13	폐기물 반출구	0.004	미만
	14	폐기물 반출구	0.003	미만
	15	폐기물 보관지점	0.003	미만
	16	폐기물 보관지점	0.004	미만
	17	폐기물 보관지점	0.006	미만
	18	폐기물 보관지점	0.005	미만
	19	거주자 주거지역	0.003	미만
		공시료	0	0

측정 지점 위치(도식도)

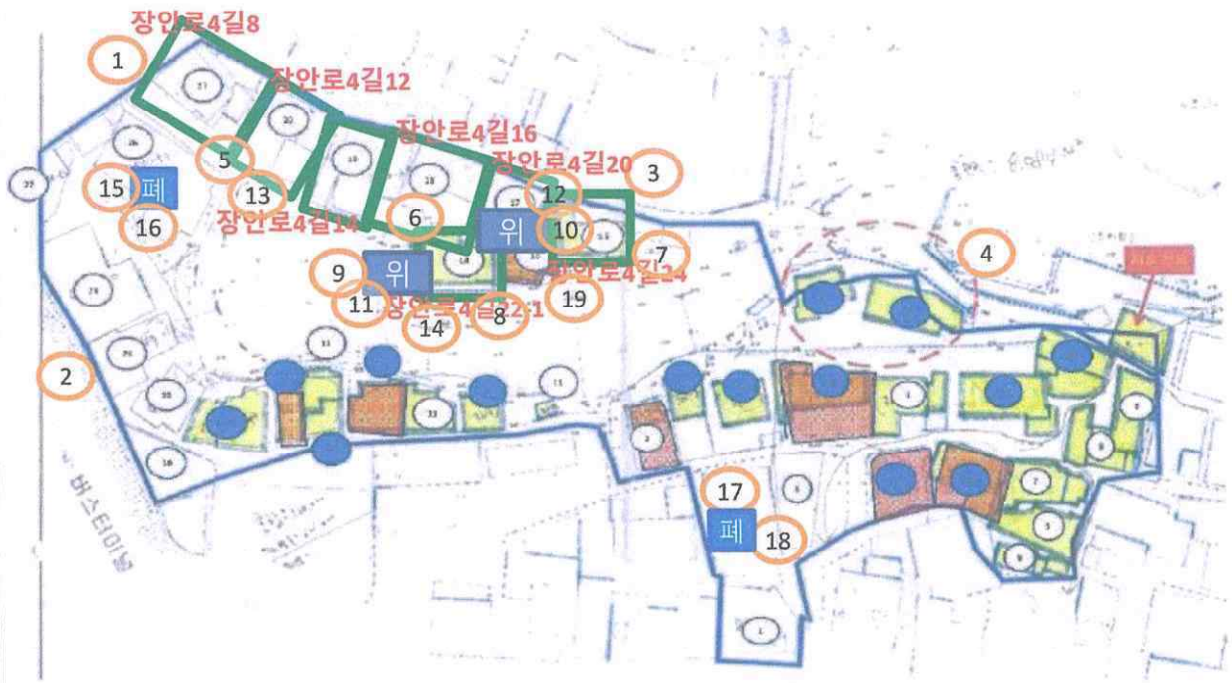

폐기물

작업 구역

위생설비시설

측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 동 령	대기환경기사	09202011993T	측정자
김 태 우	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	11월 01일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/㎥)	초과여부
	1	부지경계선	0.005	미만
	2	부지경계선	0.003	미만
	3	부지경계선	0.003	미만
	4	부지경계선	0.002	미만
	5	작업장주변 실외	0.006	미만
	6	작업장주변 실외	0.004	미만
	7	거주자 주거지역	0.003	미만
	8	위생설비 입구	0.003	미만
	9	위생설비 입구	0.004	미만
	10	위생설비 입구	0.004	미만
	11	음압기 배출구	0.002	미만
	12	음압기 배출구	0.005	미만
	13	폐기물 반출구	0.004	미만
	14	폐기물 반출구	0.003	미만
	15	폐기물 보관지점	0.003	미만
	16	폐기물 보관지점	0.005	미만
	17	폐기물 보관지점	0.002	미만
	18	폐기물 보관지점	0.004	미만
	19	폐기물 보관지점	0.004	미만
	20	폐기물 보관지점	0.004	미만
	21	폐기물 보관지점	0.003	미만
	22	폐기물 보관지점	0.006	미만
	23	거주자 주거지역	0.004	미만
		공시료	0	0

측정 지점 위치(도식도)

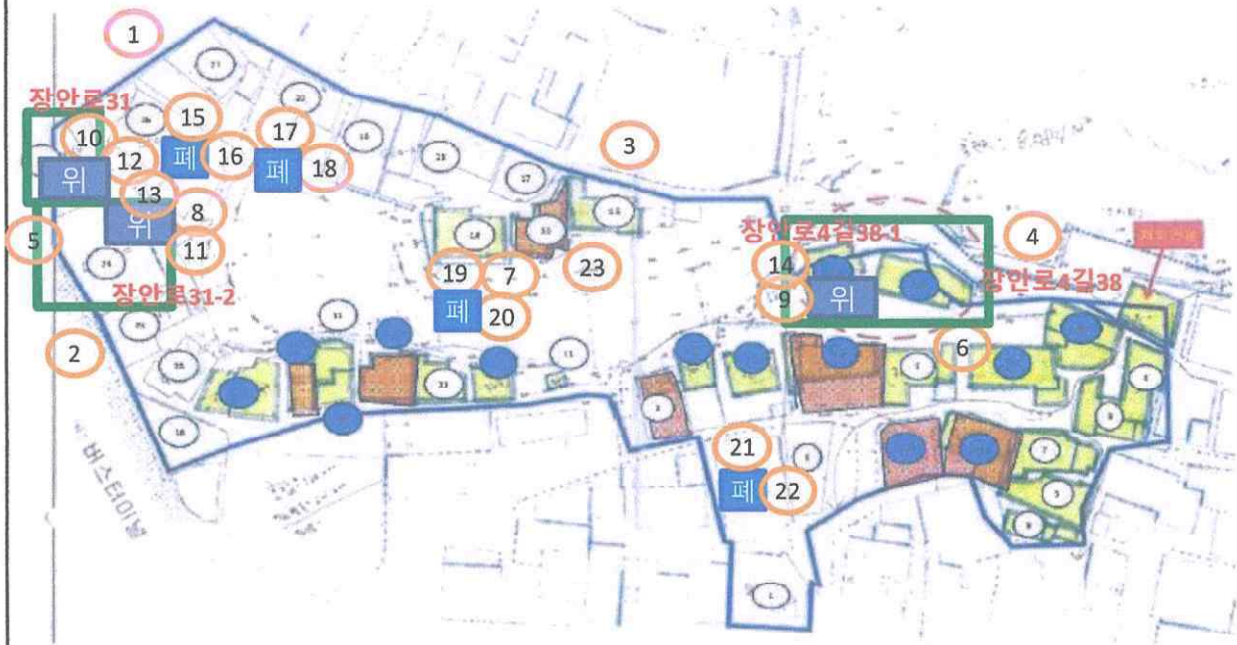

폐기물

작업 구역

위생설비시설

측정 위치